
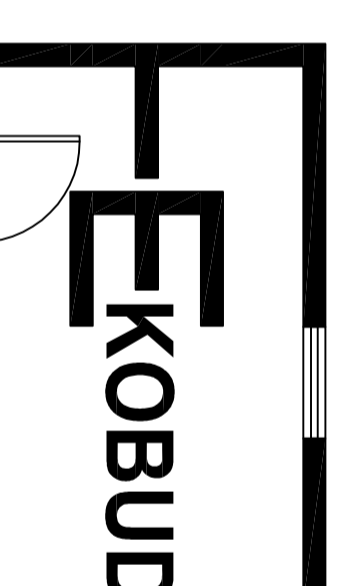


1. Obudowa typu ST1/44 / 1 . Obudowę wyposażać w zamek typu MASTER KEY oraz uchwyty do zamka energetycznego. Drzwiczki obudowy wyposażać w przeszklenie o wymiarach 20x20 szybę o grubości 3mm. Przeszklenie wyposażać w napis koloru czerwonego. **WYŁĄCZNIK POŻAROWY KOTŁOWNI**
2. Rozłącznik izolacyjny typu VISTOP32 z napędem frontowym z widoczną przerwą stykową.
3. Blacha montażowa

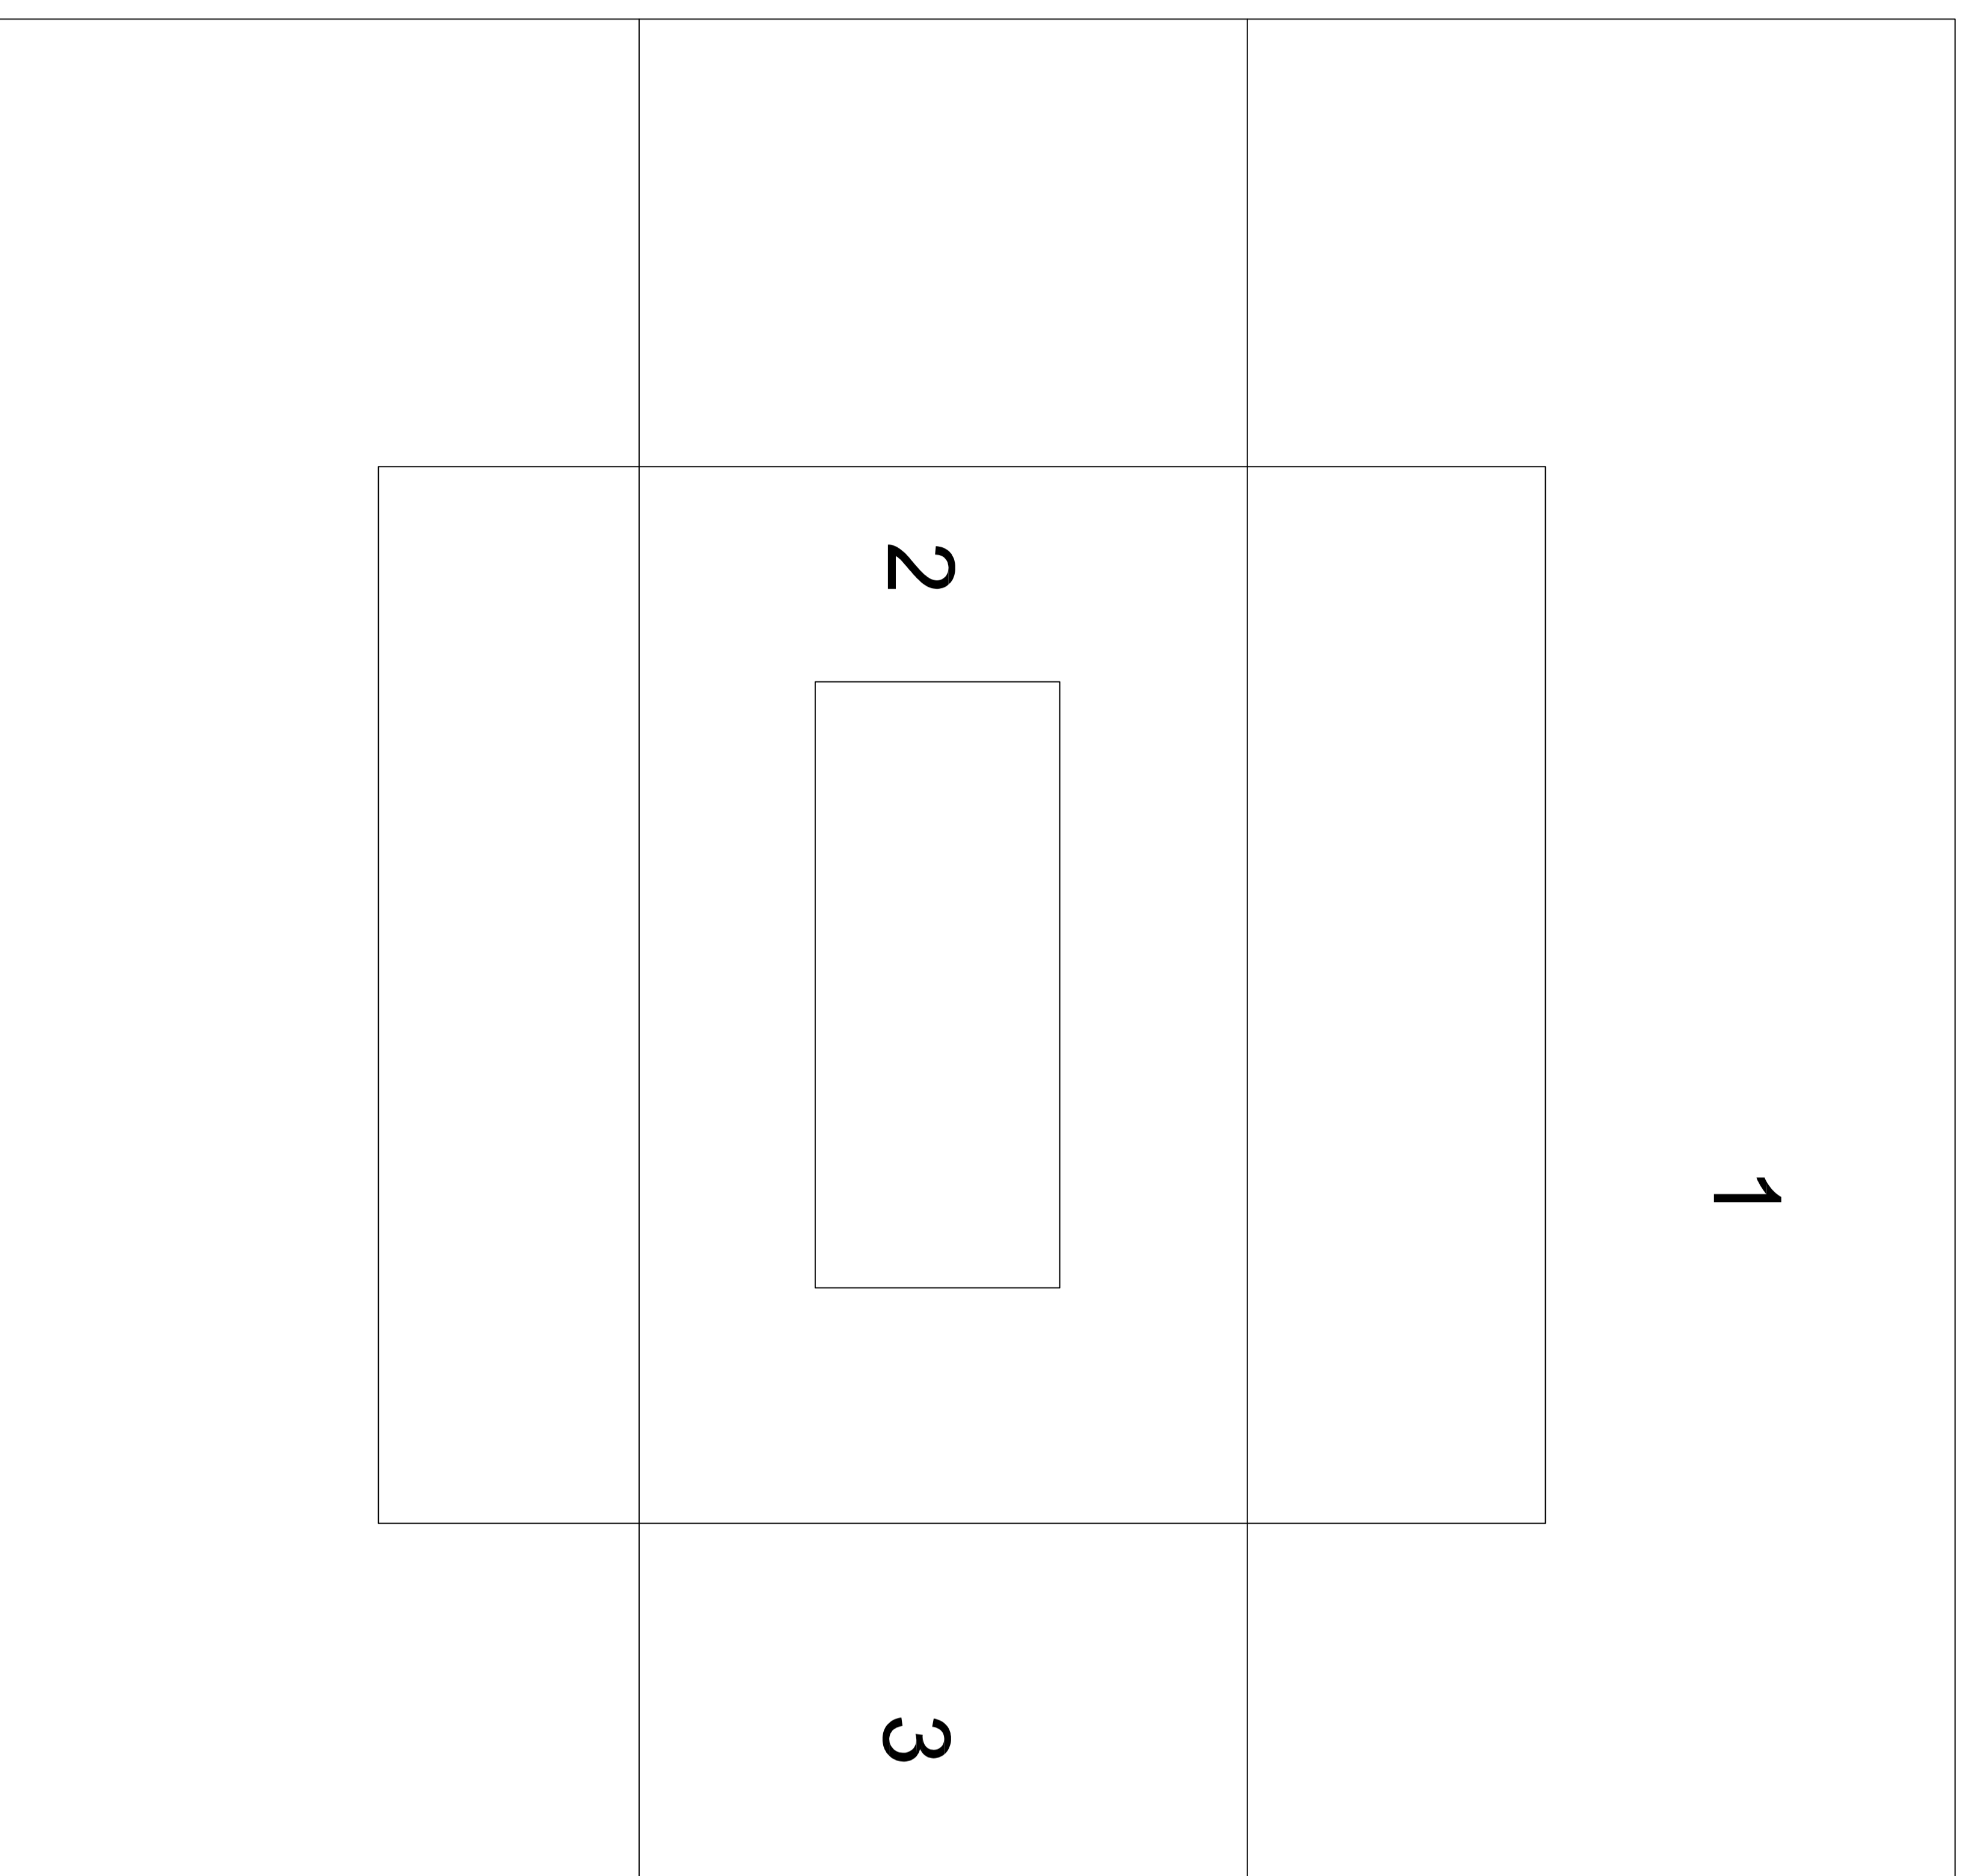

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.  
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin  
PRACOWNIA PROJEKTOWA:  
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT:

Budynek dla sportowców w Końcycach Wielkich

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Kościelna; 43-419 Hażlach  
działka nr ew. 407/4, 2113

TYTUŁ RYSUNKU:

WYŁĄCZNIK PPOZ  
KOTŁOWNI

SKALA:

DATA: 11.2012

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

PODPIS:

FAZA: P B

PROJEKTANT: Janusz Bojanowski

upr. bud., 199/68 WE, w spec.  
Instalacji i urządzeń elektrycznych

NR RYSUNKU:

E13

WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Wojnarowski

upr. bud. GP. 11-8346-263/76

NR STRONY:

E19