


1. Obudowa typu ST1/44 / 1 . Obudowę wyposażać w zamek typu MASTER KEY oraz uchwyty do zamka energetycznego. Drzwiczki obudowy wyposażać w przeszklenie o wymiarach 20x20 szybę o grubości 3mm. Przeszklenie wyposażać w napis koloru czerwonego. WYŁĄCZNIK POŻAROWY KOTŁOWNI
2. Rozłącznik izolacyjny typu VISTOP32 z napędem frontowym z widoczną przerwą stykową.
3. Blacha montażowa

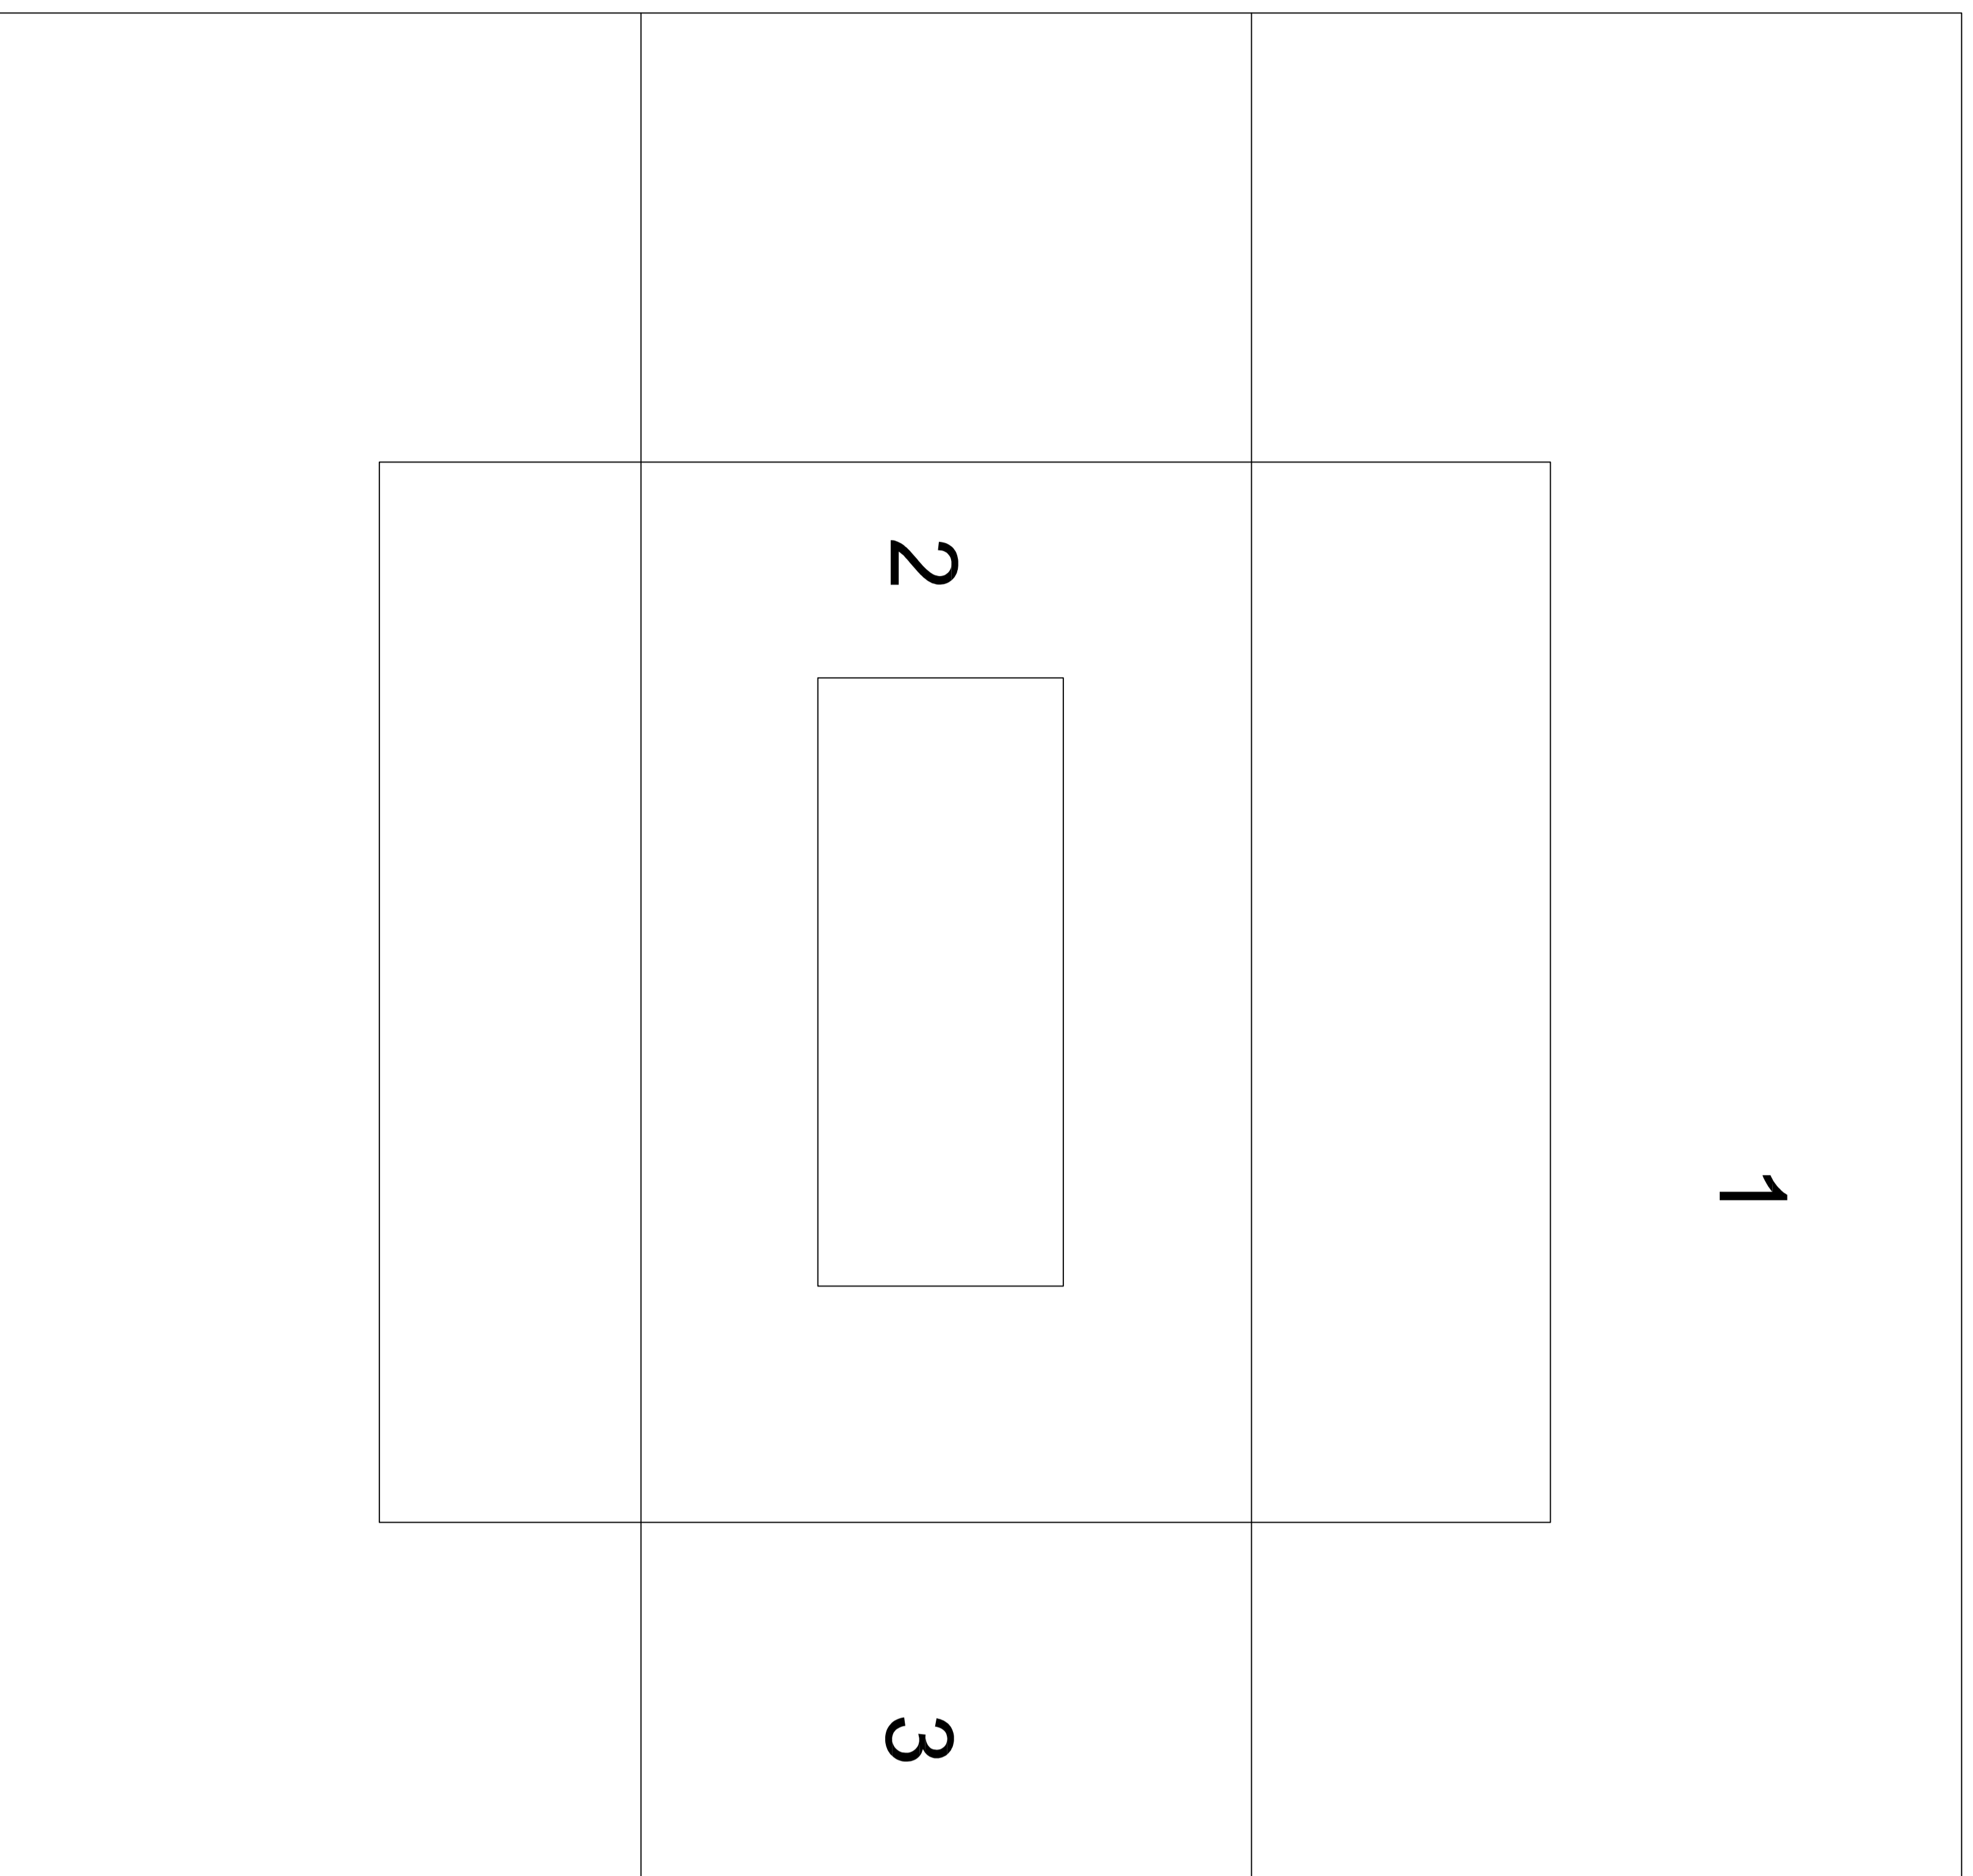

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKO" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT:
Budynek dla sportowców w Końcyczach Wielkich

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Kościelna: 43-419 Hażlach
działka nr ew. 407/4, 2113

TYTUŁ RYSUNKU:
**WYŁĄCZNIK POŻAROWY
BUDYNKU**

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	PODPIS:	FAZA: P B	SKALA:
PROJEKTANT:	Janusz Bojanowski	upr. bud.: 195/68 WL w spec. Instalacji i urządzeń elektrycznych	NR RYSUNKU:	
WSPÓŁPRACCA:			E12	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Wojnarowski	upr.bud.GP II-8346-263/76	NR STRONY:	E18