Nr studni	Objętość osadnika (dm3)	Rzędna terenu	Rzędna dna	Rzędna odpływu	H (mm)	H1 (mm)	Typ wpustu	Uwagi
					0			
W21		273,5	272,6	272,6	0,9		D400	
W3		273,5	272,1	272,1	1,4		D400	
W4		273,5	272,1	272,1	1,4		D400	
W5		273,2	272,1	272,1	1,1		D400	
W19		273,2	272,1	272,1	1,1		D400	
W22		272,85	271,85	271,85	1		D400	
W23		272,85	271,7	271,7	1,15		D400	
W25		271,9	270,65	270,65	1,25		D400	
W25'		271,4	270,65	270,65	0,75		D400	
W26-1		271,5	270,81	270,81	0,69		D400	
W26-2		271,5	270,81	270,81	0,69		D400	
W12-1		273,2	272	272	1,2		D400	
W12-2		273,2	272	272	1,2		D400	
W10		274,2	273,05	273,05	1,15		D400	
W8		274,65	273,5	273,5	1,15		D400	
W5		275,05	274,05	274,05	1		D400	
W1G		274,49	273,3	273,3	1,19		D400	

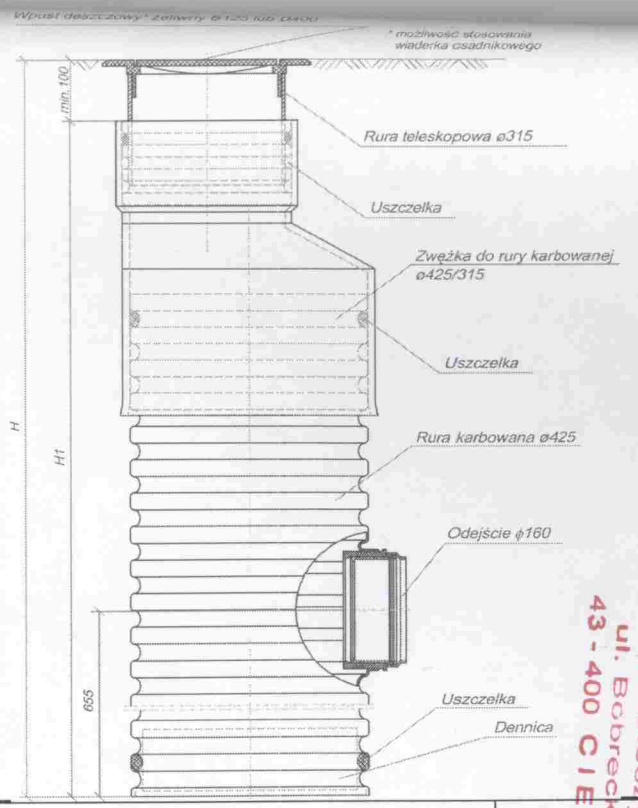

wavin

Temat: ODWODNIENIE ULICY KRAKOWSKIEJ I GDAŃSKIEJ W POGWIZDOWIE	
Tytuł rys.: **Studzienka kanalizacji deszczowej ϕ 425 z osadnikiem**	data 11.2005
Inwestor:	Nr rys.: **4**
Autor projektu: mgr inż. Janina Dobranowska	Podpis:
Wykonał:	Podpis:
Sprawdził:	Podpis:

mgr inż. J. Barłoszek-Dobranowska
Projektant w zakresie instalacyjno-inżynieryjnym uprawnienia nr 94/81 B-B

mgr inż. Antoni Dobranowski
upr. bud. WZ52-70-212/3/82

STAROSTWO POWIATOWE w Cieszynie ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN